


JAK SAMEMU ODCZYTAĆ WSKAZANIE PODZIELNIKA

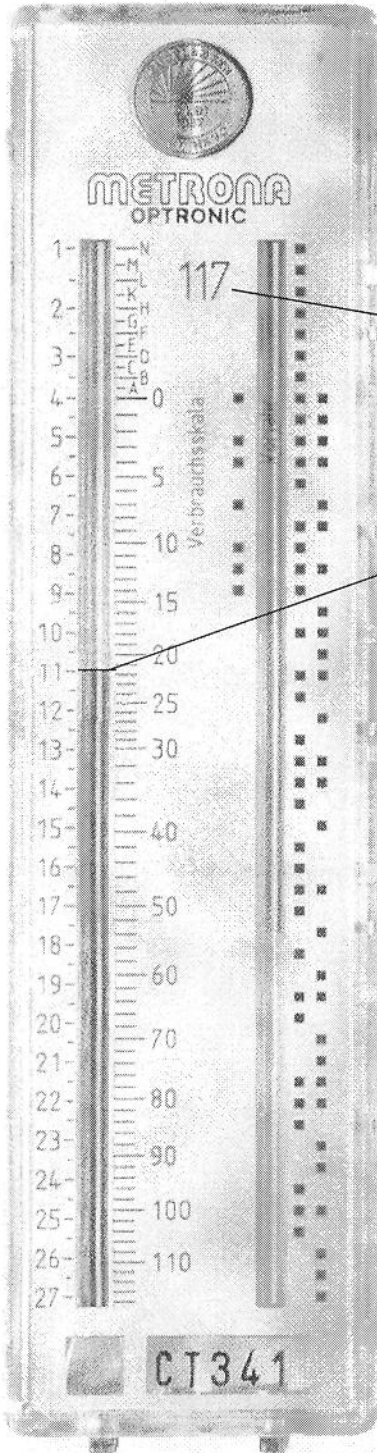

SPOSÓB ZAZNACZENIA SKALI PODZIELNIKA NA KARCIE ODCZYTOWEJ:

$$100 + 10 + 7 = 117$$

001	CT 341		OGRZEWANIE							stwierdzono starą kapilare
Nr kolejny	Nr podzielnika		Faktor		Rodzaj instalacji					
Ogrzewanie = skala										
	100	200	300	400						
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
odczyt prawy (kreski)										
setki	100	200	300	400						
dziesiątki	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
jednostki	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
dziesiątne	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9

SPOSÓB ZAZNACZENIA ODCZYTU NA KARCIE ODCZYTOWEJ:

$$20 + 1 + 0,5 = 21,5$$

Szanowni Państwo,

niniejszym przekazujemy dodatkowe informacje nt. przeprowadzanego odczytu:

- odczytowi podlega kapilara zamontowana po lewej stronie podzielnika
- na wręczonej Państwu kopii karty odczytowej są odnotowane:
 - numer odczytywanego podzielnika (przykładowo: CT 341)
 - numer skali podzielnika (przykładowo 117)
 - wartość odczytu (przykładowo: 21,5)
- odczytana kapilara jest po odczycie przekładana na prawą stronę podzielnika (i może służyć do późniejszej kontroli odczytu), zaś po lewej stronie podzielnika umieszczana jest nowa kapilara i zakładana jest plomba