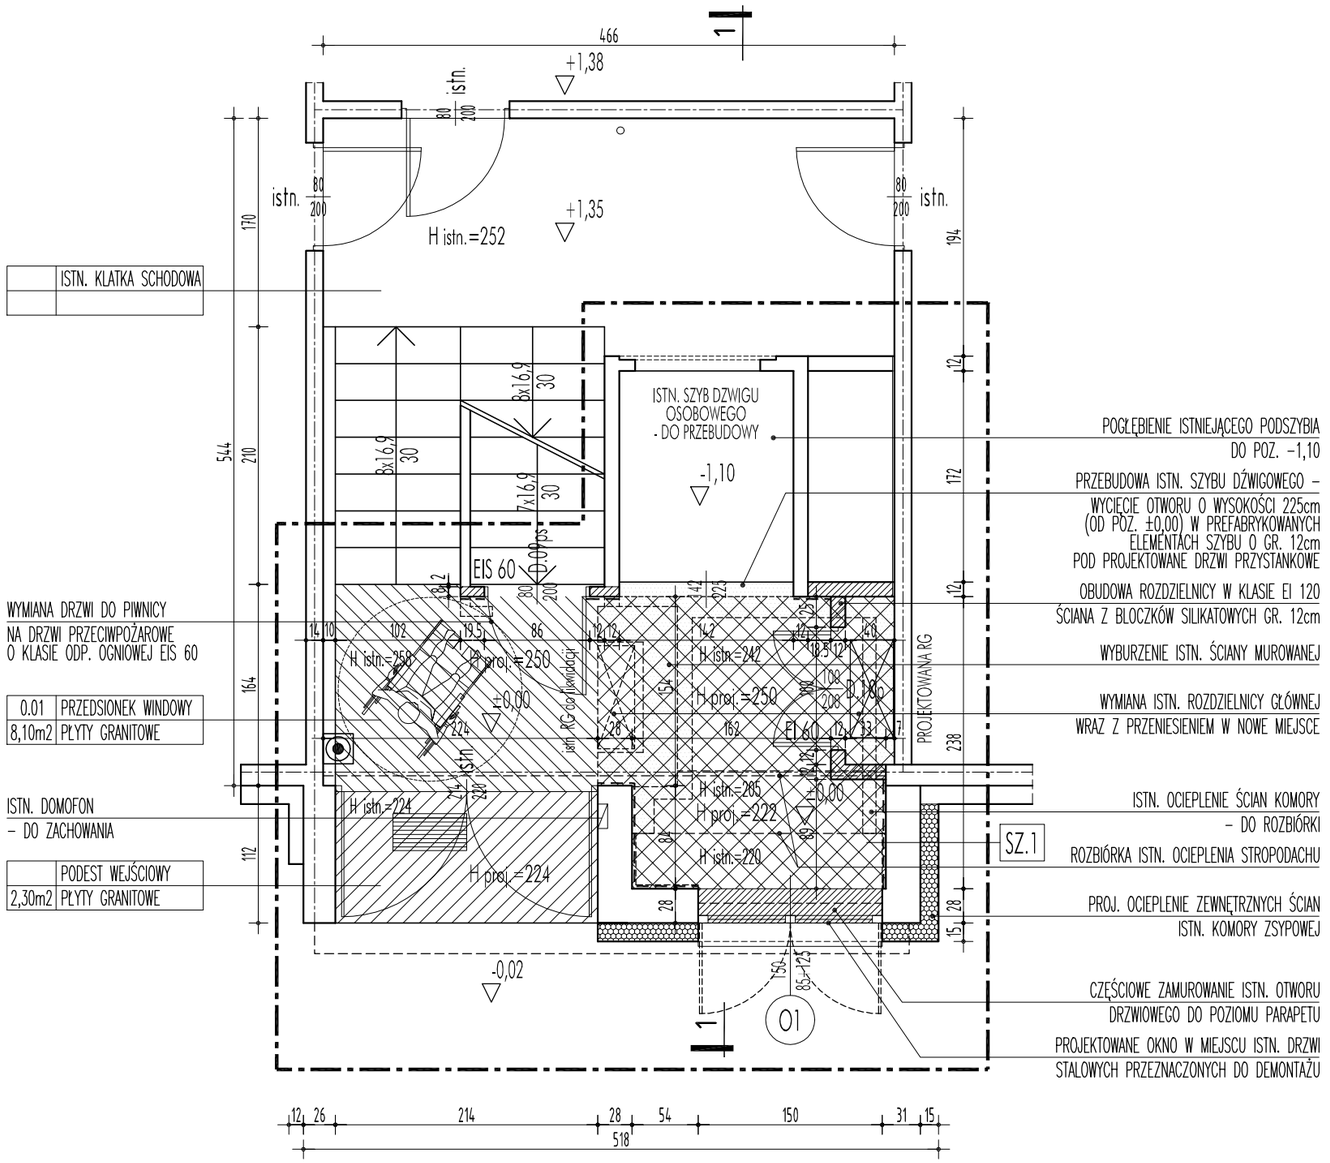

	ISTN. KLATKA SCHODOWA

0.01	PRZEDSIONEK WINDOWY
8,10m2	PŁYTY GRANITOWE

	PODEST WEJŚCIOWY
2,30m2	PŁYTY GRANITOWE

WYMIANA DRZWI DO PIWNICY
NA DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
O KLASIE ODP. OGNIOWEJ EIS 60

ISTN. DOMOFON
– DO ZACHOWANIA

POGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO PODSZYBIA
DO POZ. -1,10

PRZEBUDOWA ISTN. SZYBU DŹWIGOWEGO –
WYCIĘCIE OTWORU O WYSOKOŚCI 225cm
(OD POZ. ±0,00) W PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTACH SZYBU O GR. 12cm
POD PROJEKTOWANE DRZWI PRZYSTANKOWE

OBUDOWA ROZDZIELNICY W KLASIE EI 120
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR. 12cm

WYBURZENIE ISTN. ŚCIANY MUROWANEJ

WYMIANA ISTN. ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ
WRAZ Z PRZENIESIENIEM W NOWE MIEJSCE

ISTN. OCIEPLENIE ŚCIAN KOMORY
– DO ROZBIÓRKI
ROZBIÓRKA ISTN. OCIEPLENIA STROPODACHU

PROJ. OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN
ISTN. KOMORY ZSYPOWEJ

CZĘŚCIOWE ZAMUROWANIE ISTN. OTWORU
DRZWIOWEGO DO POZIOMU PARAPETU

PROJEKTOWANE OKNO W MIEJSCU ISTN. DRZWI
STALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO DEMONTAŻU

PRZEGRODY PIONOWE

SZ.1	Ścłana zewnętrzna	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1.50
	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA LUB PROJEKTOWANA	
	ZAPRAWA KLEJĄCA	
	STYROPIAN FASADOWY EPS 038 DODATKOWO MOCOWANY ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI	15.0
	ZAPRAWA KLEJĄCA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO	
	PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD TYNKI SILIKATOWE	
	TYNK SILIKATOWY O FAKTURZE BARANKA I UZIARNIENIU 2mm	
	ELEWACYJNA FARBA SILIKATOWA	

Powierzchnia projektowanej podłogi na gruncie - 5,50m2
Powierzchnia posadzki na płycie żelbetowej istn. - 3,50m2
Powierzchnia posadzki na płycie żelbetowej proj. - 2,30m2

OZNACZENIA GRAFICZNE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

	ZAKRES OPRACOWANIA
	WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
	ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH (SILIKATOWYCH)
	PROJEKTOWANA PODŁOGA NA GRUNCIE
	PROJEKTOWANA POSADZKA NA PŁYCIE ŻELBETOWEJ ISTNIEJĄCEJ
	PROJEKTOWANA POSADZKA NA PŁYCIE ŻELBETOWEJ PROJEKTOWANEJ
	PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA
	PROJEKTOWANY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

UWAGI :

1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. W pomiarach należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki otworowej.
3. Poziom projektowanej podłogi na gruncie w komorze zsypowej należy dostosować do poziomu istniejącej płyty spocznikowej usytuowanej w wejściu do budynku, tak aby możliwe było wykonanie wspólnej posadzki w projektowanym przedsionku windowym.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych i urządzeń innych niż wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych

portal ab
BIURO PROJEKTOWE
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173

Zadanie	Przebudowa wejść do budynku oraz szybów windowych				
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny				
Adres	Wałbrzych, ul. Grodzka 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dz.nr 188/26; Jedn.ew.:026501_1 M.Wałbrzych; Obręb:Podzamcze Nr 47; Ark.9				
Nazwa rysunku	Rzut parteru				
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" w Wałbrzychu				Skala 1:50
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium PB
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG		Branża Arch.
Sprawdzający					Data 11.2020
		Nr rejestru	P448-2361-2020		Nr rys. A.01

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.